

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3
Телефон, факс: (831) 295-84-62
ИНН/КПП 5262136833/525602001
ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AM97

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 5414 от 25.05.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, 12
ОГРН 1055238026491 ИНН 5260147237

Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Крутецкая сельская администрация муниципального образования Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области
Нижегородская область, Сосновский район, с. Крутые, ул. Школьная, 15

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, д. Шишово, ул. Нагорная, 11а, колодец

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Старший специалист 1 разряда ТО УРПН по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах Баринаева Т.А.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

21.05.2020 10 ч. 55 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

21.05.2020 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с протоколом отбора проб от 21.05.2020

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Поручение №52-09-23/06-62-2020 от 14.05.2020, входящий №52-20-24ф/1498-2020 от 14.05.2020
Внеплановый контроль

Код пробы (образца):

5414.05,06.21.05.20

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Дата окончания испытаний:

25.05.2020г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 5414.05,06.21.05.20

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	менее 0,58	не более 2	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
2	Цветность	5 ± 2	не более 30	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Запах при 20 °С	1	не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	1	не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Железо	0,11 ± 0,03	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
6	Привкус	1	не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Инженер-лаборант Дворова О.Ю.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна				Подпись	

Код пробы (образца): 5414.05,06.21.05.20


Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	19	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна				Подпись	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Кондрушина М.Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Федорова Н.В.

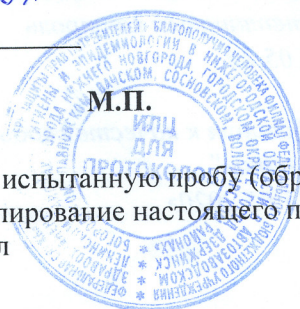

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол